



מכון התקנים הישראלי

מעבדות בנין

תעודת בדיקה מספר 7311905590
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: משה רגב ח.פ. : 9859091
מענו	: טרומפלדור 5 חדרה
תאריך ההזמנה	: 2023/12/28

תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר מטוטלת	
הדגם הנבדק	: שכבה עליונה של מדרכה ריצפה 350/1750/10 מ"מ
תאור המוצר:	לוח זכוכית עם התזת חול + גרגרי טפולון

פרטי הגטילה

המדגם ניטל בתאריך:	2023/12/28 הנוטל: המזמין
כמות במדגם	: 1
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם:	לוח זכוכית

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא כמלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן. פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים. הערות: פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד.

2023/12/31

תאריך הפקת תעודה

www.sii.org.il, 03-6465059

טל: 03-6465225

מזרח הרמה

דוד צברי תפקיד בודק

שם המאשר:

רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701



תעודת בדיקה מספר 7311905590

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה	מסקנה
5.1.1	קביעת דרגת ההתנגדות להחלקה של מוצרים חדשים שדרגת התנגדותם להחלקה אינה מוצהרת		
5.1.1	שלושה אריחים		מתאים


תעודת בדיקה מספר 7311905590

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

נספח לסעיף 5.1.1 שלושה אריחים		
דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1
50	52	50
49	51	51
50	52	50
ממוצע 50	ממוצע 52	ממוצע 50

נספח לסעיף 5.1.1 שלושה אריחים						
מסלול	הערה	דרישה למדגם	דרגת המשטח הנבדק	תוצאת המדגם	יחידת מידה	התכונה הנבדקת
מתאים		מינימום BPN 12	P4 45-54	50.7	BPN	דרגת התנגדות להחלקה במטולת

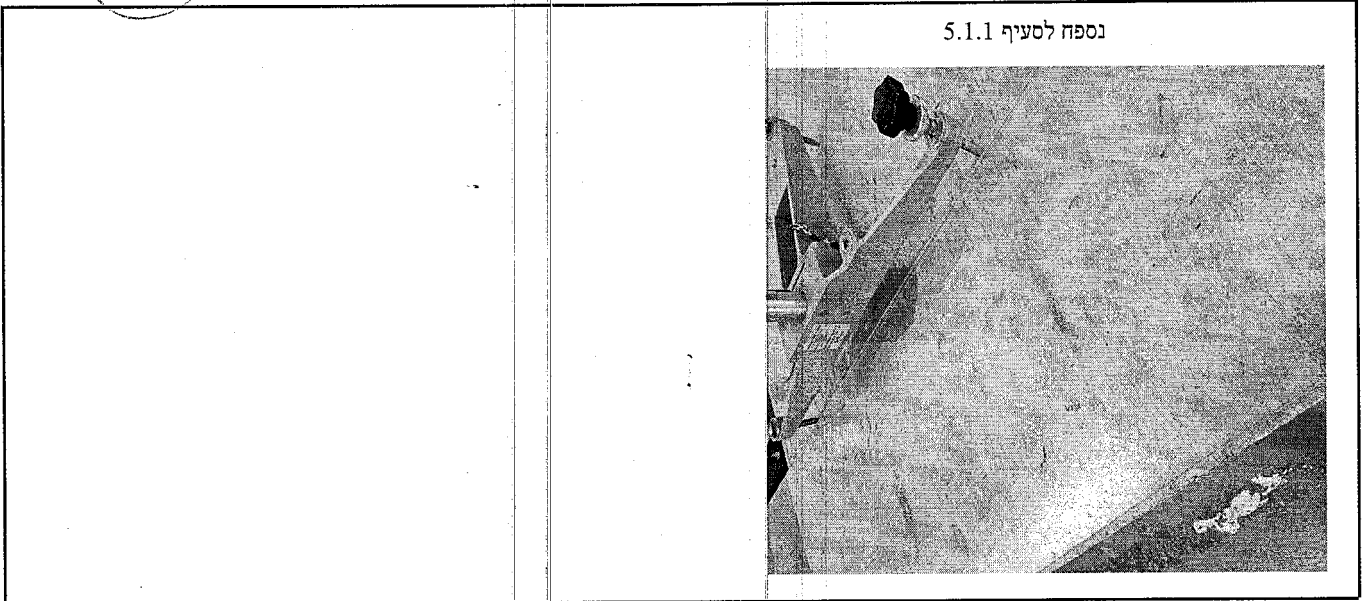

סוף תעודת הבדיקה